


Be- und Entlüftung DN 150 (125)



- 1 Schachtbreite min. 70 cm
- 2 Schaltanlage im trockenen Raum und über dem Wasserspiegel montieren.
- 3 Schlauch für Luftregulierung und Pneumatiktaster über den Wasserspiegel führen und befestigen
- a Be- und Entlüftung zur Vermeidung von Kondenswasser
- b Pumpe auf einem Sockel oder ähnlicher Unterlage montieren

Ausreichend dimensionierter Ablauf erforderlich

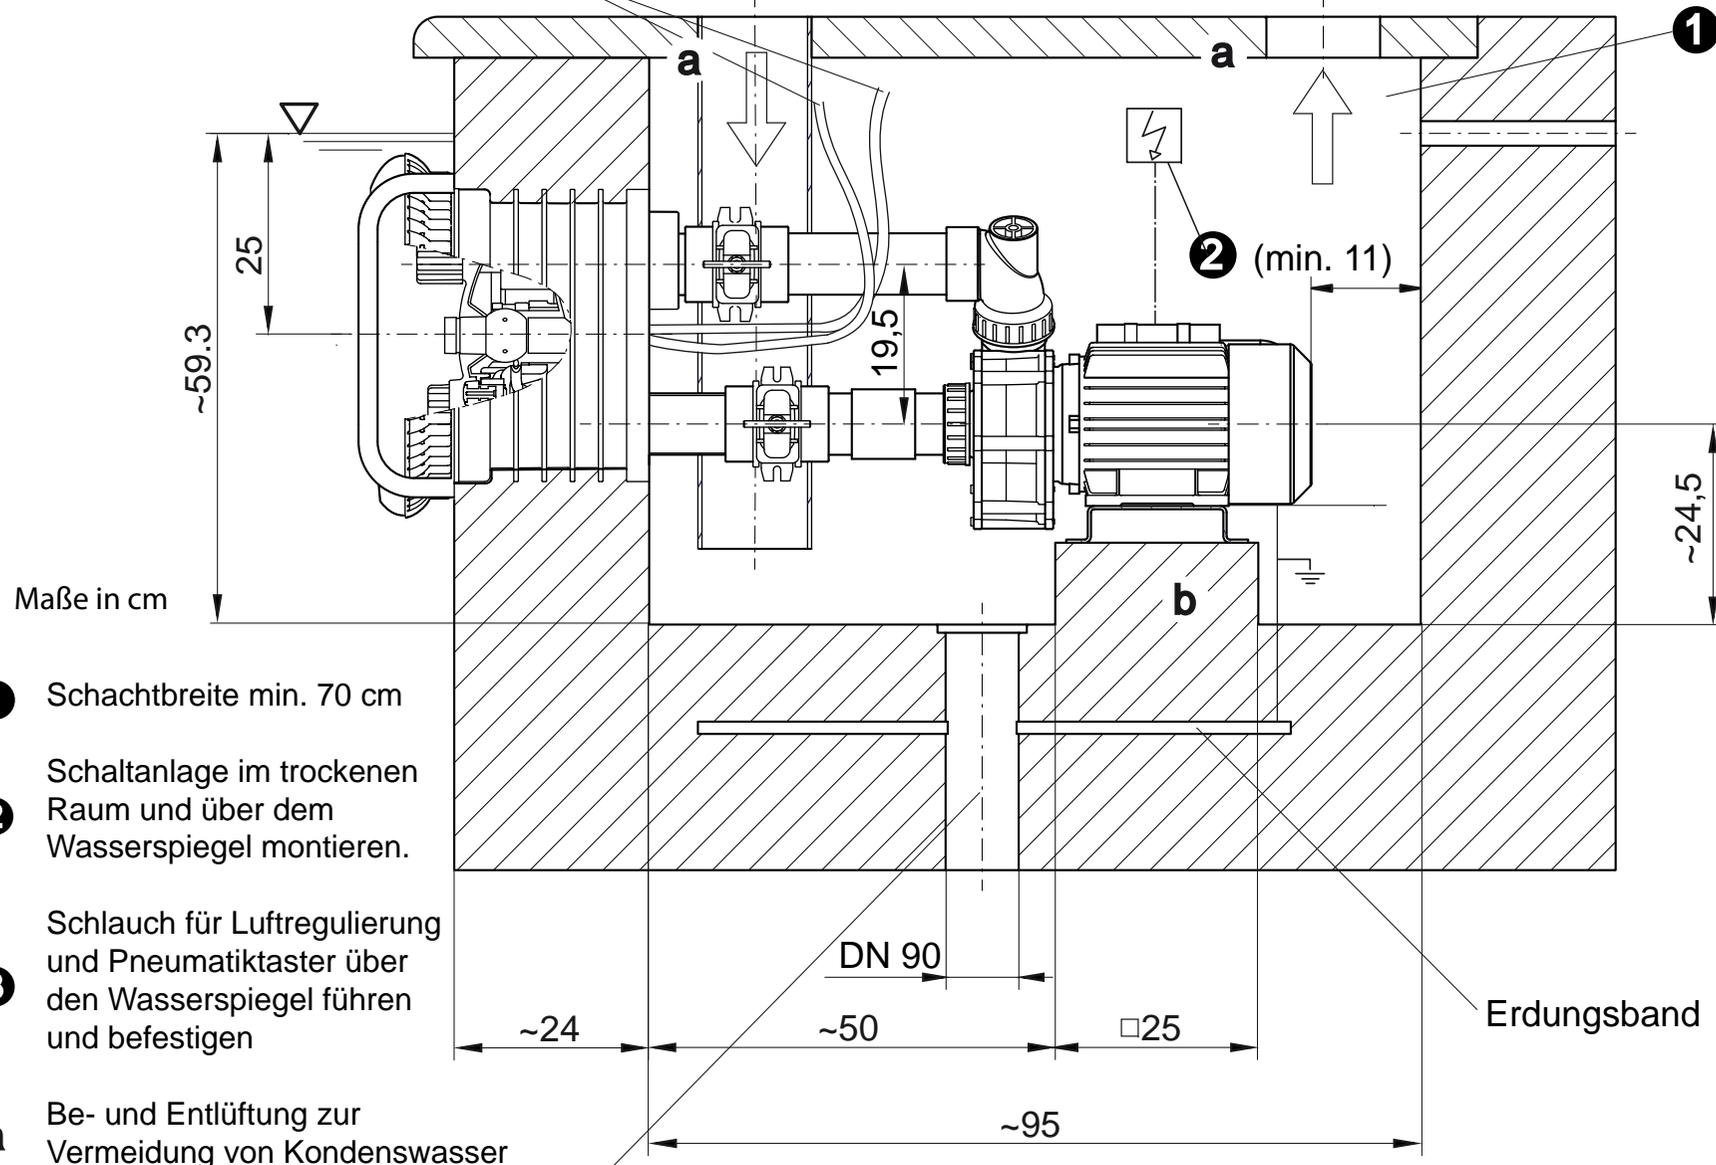